

发电机组标准参数




制造商	东莞市隆昌机电设备有限公司	低油压报警停机	●
品牌	上柴动力SDEC	高转速报警停机	●
类型	柴油发电机组	单相市电失电自动启动	●
发动机	32.8L 860kw L6	三相市电失电自动启动	○
发电机自动调压	AVR	市电机电自动切换	(ATS)○
控制器	自动化控制模块	自动并联	○
水箱	50℃全铜水箱	RS485 通讯接口	○
蓄电池	纳米高能免维护铅酸蓄电池	预热装置	○
公共底盘	高强度钢制结构	型号	SC33W1150D2
减震器	高性能碗型结构	型式	直列、四冲程、水冷、增压空冷
长*宽*高(mm)	4435*1775*2380	排量(L)	32.8
净重(kg)	8000	燃烧方式	直喷
备用功率(kw)	800	气缸数(个)	6
额定电流(A)	1312	压缩比	15:1
额定电压(V)	400	缸径(mm)	180
额定频率(Hz)	50	行程(mm)	215
额定转速(r/min)	1500	额定功率(kw)	782
启动电压(v)	24	备用功率(kw)	860
调速类型	电子调速	燃油规格	0号或-10号轻柴油
额定功率因数	0.8	额定运行燃油消耗率	(L/h)189.5
冷却液总容量(L)	150	润滑油规格	CF-4级或以上
冷却方式闭式	循环水冷却	润滑油容量	(L)75
高水温报警停机	●	型号	SC404E1制造厂

机组结构

柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。

柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参数的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

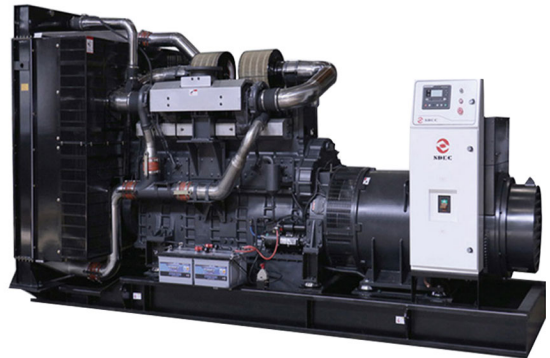

随机材料

- ★ 直喷式内燃发动机（柴油）；上柴股份发动机有限公司（全球联保）
- ★ 交流同步发电机（单轴承）；KC发电机（全球联保）
- ★ 适合环境40℃ - 50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- ★ 发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）
- ★ 机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；
- ★ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- ★ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- ★ 工业用90dB消音器及连接用标准件
- ★ 塑壳断路器
- ★ 加厚塑膜包装
- ★ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

执行标准

国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

环境条件

机组在满足下列条件可以持续输出功率：海拔高度：≤3000 m;环境温度：40℃;相对湿度：85%

保修期

（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固 条例执行！

发电机组产品细节图

上柴电站 业精于界

Be proficient in the world



公共设施的备用发电机组
Standby Generator Sets for Public Facilities



极地科考的辅助发电机组
Auxiliary Generator Sets for Scientific Exploration in the North/South Pole



登山营地的重要电力保障
Key Guarantee for Mountain Climbing Camps



卫星发射的辅助发电机组
Auxiliary Generator Sets for Satellite Launch



港口货栈的常用发电机组
Generator Sets for Cargo Loading/Unloading in Port

客户至上 精益制造

Customer first lean manufacturing



GPDP研发流程
GPDP Developing Process



SPS制造体系
SPS Manufacturing System



SAP管理模块
SAP Managing Module



CRM信息服务系统
CRM Service Management system

关于售后

On customer service




本厂销售的发电机整机保修1年（易耗件除外）

终身免费成本维修

QQ: 270335966


售后服务电话: 15107699810

品牌介绍

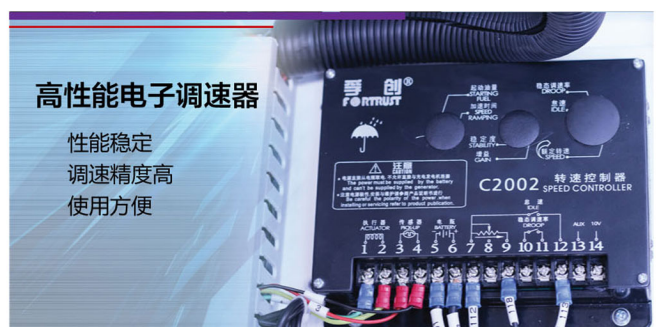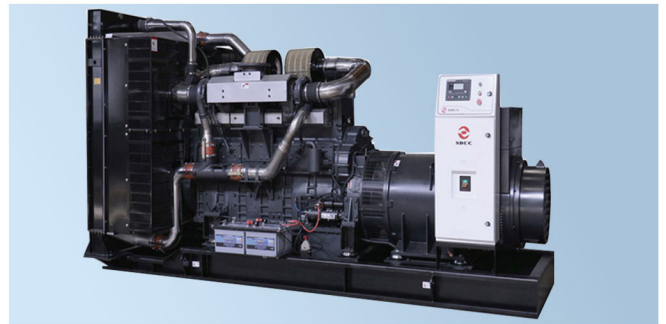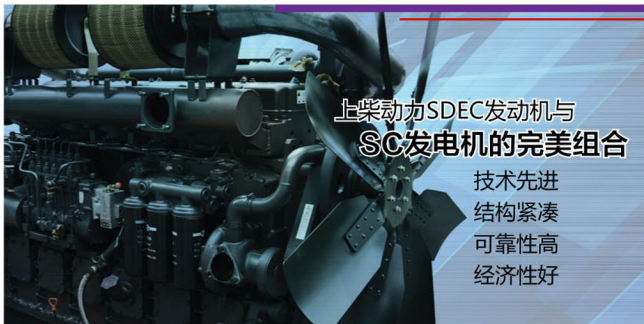


发电机组安装示意图


二. 发电机组的安装

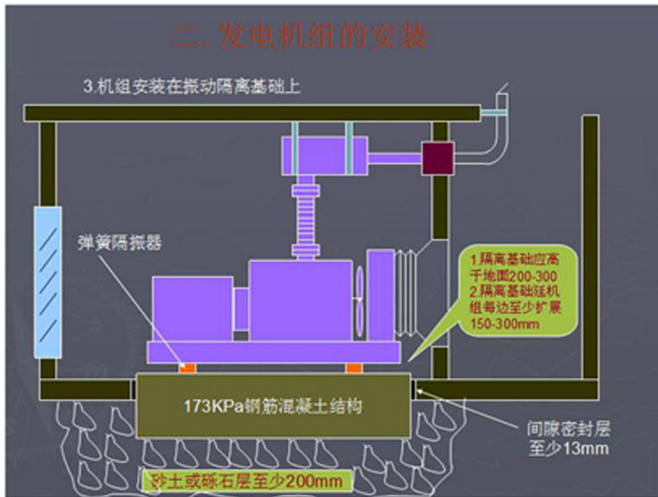


三. 进排气系统

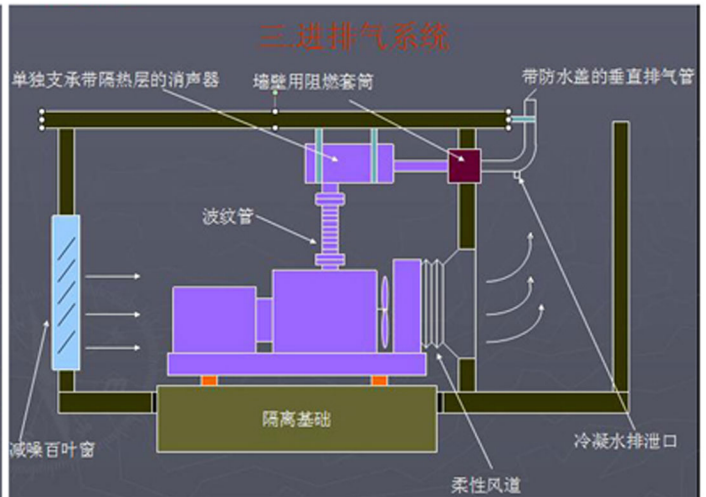



四. 冷却系统

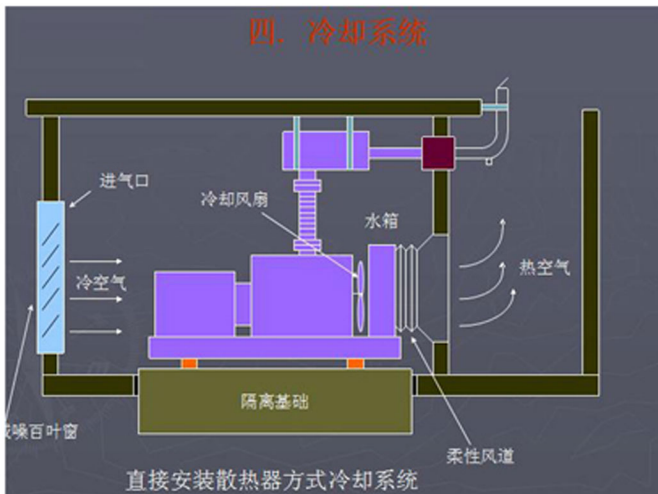

四. 冷却系统

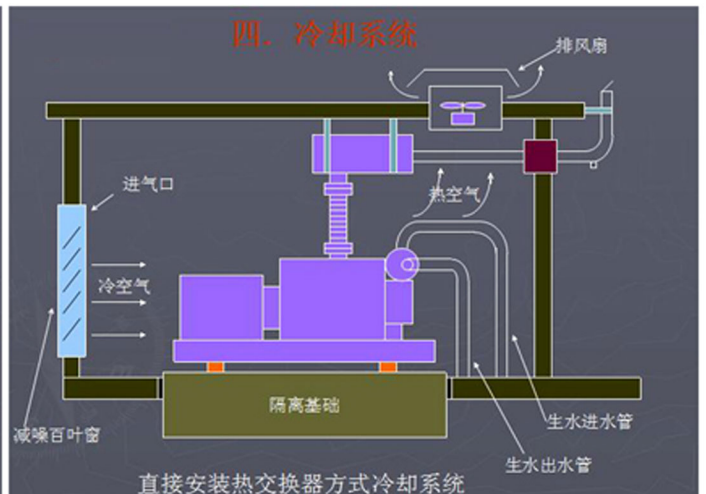

四. 燃油系统

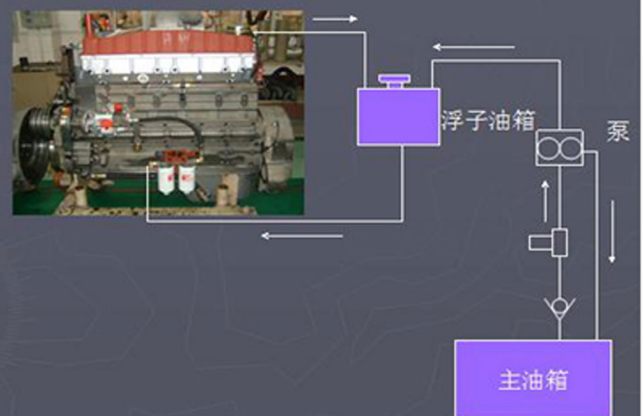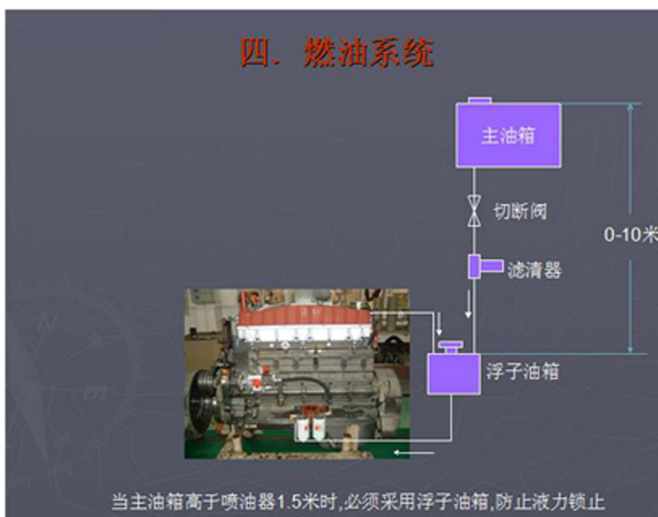

公司实际厂景 >>>



联系我们 >>>

东莞市隆昌机电设备有限公司

电话:0769-87194588

传真:0769-82115272

网站: <http://www.dglcfdj.com>

邮箱:675056135@qq.com

地址:广东省东莞市常平镇桥沥村北门工业路

东莞总公司:联系人:李先生:13790275000 00:675056135

粤西分公司:联系人:李先生:13751464656 00:270335966

湖南分公司:联系人:李先生:13602367956 00:157614898

地址:长沙市雨花区桔园开发小区第001栋202房

郴州市北湖区郴江路第一国际玉女座1504